


33101


Absperr-Sicherheitsgarnitur HWV / HWU
Garniture d'arrêt et de sûreté HWV / HWU
Gruppo valvola d'arresto e sicurezza HWV / HWU

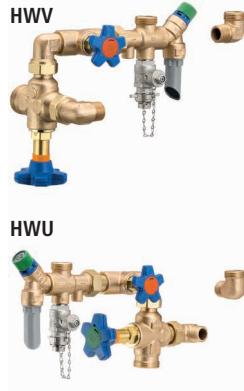

Variante HWU

Variante HWU

Versione HWU

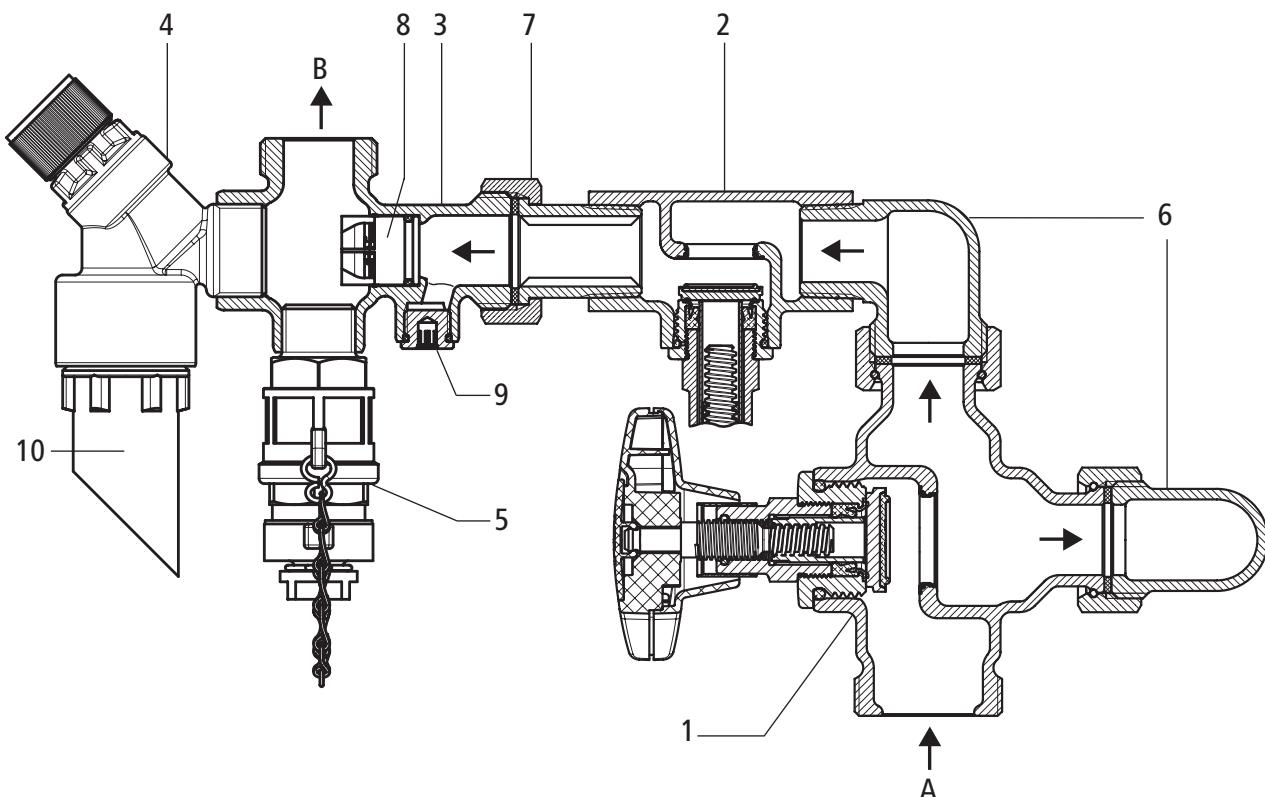

1 Verteilventil siehe 33171

2 Geradsitzventil siehe 23100

3 Sicherheitsgruppe siehe 33081

4 Sicherheitsventil siehe 13000

5 Kessel-Kugelhahn Messing vernickelt

6 Winkel Rotguss

7 Rohrverschraubung Messing

8 Rückflussverhinderer-Patrone Kunststoff

9 Prüfzapfen Rotguss

10 Ablaufstutzen Kunststoff

Robinet de distribution voir 33171

Robinet droit voir 23100

Groupe de sûreté voir 33081

Soupape de sûreté voir 13000

Robinet à bille pour chaudières Laiton nickelé

Équerre Bronze

Raccord à visser Laiton

Elément pour clapet anti-retour Matière synthétique

Bouchon de contrôle Bronze

Tubulure d'écoulement Matière synthétique

Valvola di distribuzione vedi 33171

Valvola diritta vedi 23100

Gruppo di sicurezza vedi 33081

Valvola di sicurezza vedi 13000

Rubinetto a sfera per caldaie Ottone nichelato

Gomito Bronzo

Raccordo per tubo Ottone

Cartuccia per valvola di ritengo Materiale sintetico

Tappo di prova Bronzo

Bocchettone di scarico Materiale sintetico

Technische Informationen

- Die Absperr-Sicherheitsgarnitur kann sowohl als HWV- wie auch als HWU-Garnitur verwendet werden. Dabei ist lediglich das Verteilventil (1) um 90° zu drehen
- Das Verteilventil (1) dient als Hauptabspernung
- Das Geradsitzventil (2) ist die separate Absperrung für das Warmwasser
- Das Sicherheitsventil (4) ist auf 6 bar fest eingestellt

Montage

- Das Sicherheitsventil muss mit dem Auslauf senkrecht nach unten eingebaut werden. Zwischen Sicherheitsventil und dem zu schützenden Apparat darf kein Absperrorgan eingebaut werden
- Das Sicherheitsventil muss mit einem sichtbaren, freien Auslauf direkt oder über eine möglichst kurze Auslaufleitung nach unten entwässert werden (z. B. 13091)

Wartung

- Allgemeine Inspektion und Unterhalt nach W3/E2

Informations techniques

- La garniture d'arrêt et de sûreté peut être utilisée aussi bien comme garniture HWV que comme garniture HWU. Il suffit de faire pivoter le robinet de distribution (1) de 90°
- Le robinet de distribution (1) commande la distribution d'eau froide et d'eau chaude
- Le robinet droit (2) commande seulement l'alimentation d'eau chaude
- Pression de décharge de la soupape de sûreté (4) 6 bar

Montage

- La soupape de sûreté doit être montée verticalement (écoulement vers le bas). Il ne faut pas installer d'organe d'arrêt entre la soupape de sûreté et l'appareil à protéger
- On doit pouvoir purger la soupape de sûreté directement dans un écoulement à l'air libre visible ou au moyen d'une conduite d'écoulement aussi courte que possible (p. ex. 13091)

Entretien

- Inspection générale et entretien d'après W3/C2

Informazioni tecniche

- Il gruppo valvola d'arresto e sicurezza può essere utilizzata sia quale combinazione HWV che HWU. È sufficiente girare la valvola di distribuzione (1) di 90°
- La valvola di distribuzione (1) serve da chiusura principale
- La valvola diritta (2) serve da chiusura separata per l'acqua calda
- La valvola di sicurezza (4) regolata su 6 bar

Montaggio

- La valvola di sicurezza deve essere installata in verticale con lo scarico rivolto verso il basso. Nessun organo d'arresto deve essere installato fra la valvola di sicurezza e l'apparecchio da proteggere
- La valvola di sicurezza deve essere dotata di uno scarico diretto, visibile libero oppure attraverso una conduttura possibilmente corta, verso il basso (ad es. 13091)

Manutenzione

- Manutenzione e ispezione generale secondo le direttive W3/C2

Leistungsdiagramm Absperr-Sicherheitsgarnitur HWV / HWU

Diagramme de performance Garniture d'arrêt et de sûreté HWV / HWU

Diagramma di prestazione Gruppo valvola d'arresto e sicurezza HWV/HWU

