
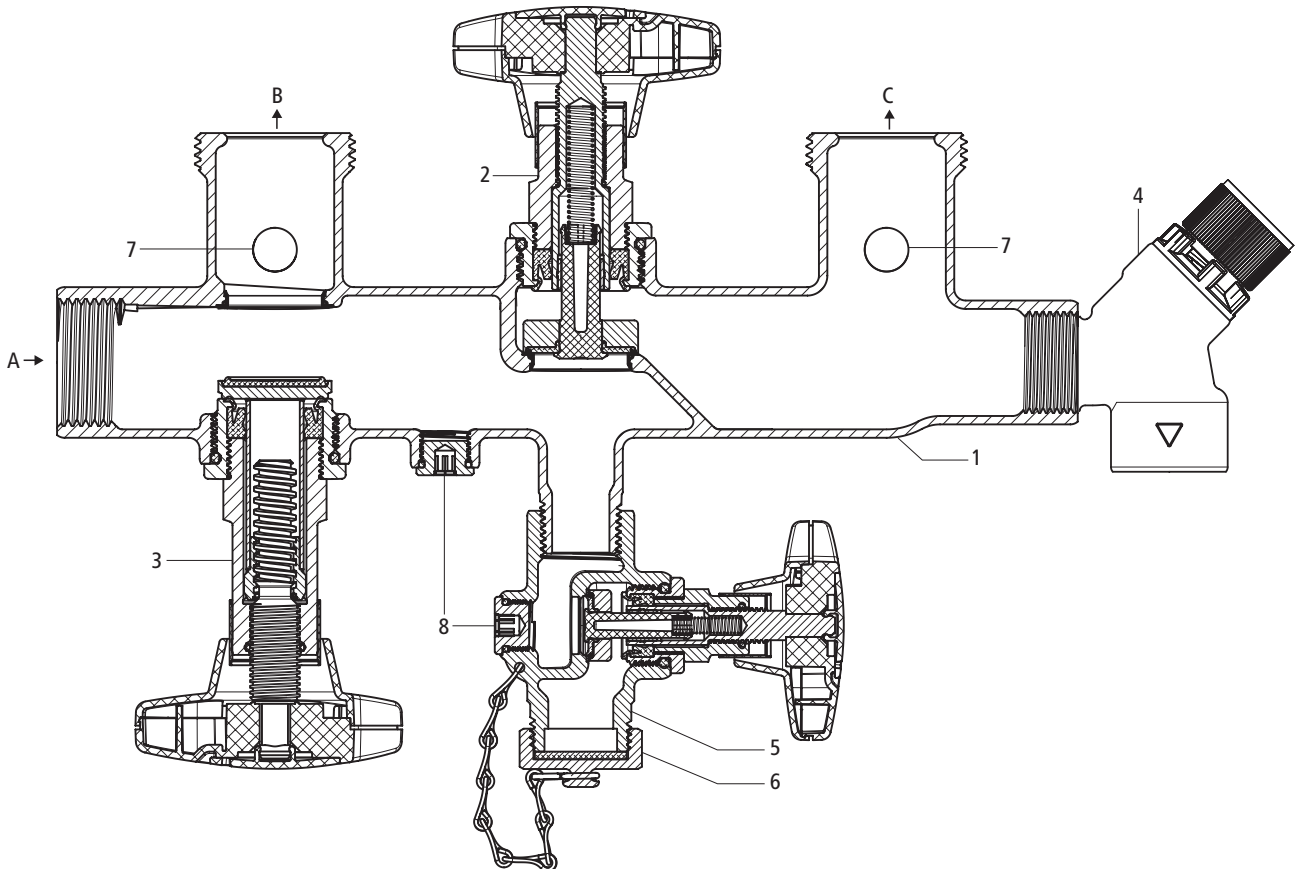


31161

Interbloc Verteilventil-Sicherheitsgarnitur

Interbloc robinets de distribution et groupe de sûreté

Interbloc gruppo valvole di distribuzione e di sicurezza

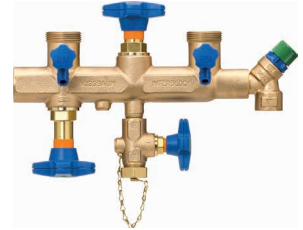

1 Gehäuse	Rotguss
2 KRV-Oberteil komplett	Rotguss
3 Oberteil komplett	Rotguss
4 Sicherheitsventil	siehe 13000
5 Füllventil	siehe 23120
6 Verschlusskappe	Messing
7 Entleerzapfen	Rotguss
8 Prüfzapfen	Rotguss

Corps	Bronze
Tête KRV complète	Bronze
Tête complète	Bronze
Soupape de sûreté	voir 13000
Robinet de remplissage	voir 23120
Cape	Laiton
Bouchons de vidange	Bronze
Bouchons de contrôle	Bronze

Corpo	Bronzo
Testa KRV completa	Bronzo
Testa completa	Bronzo
Valvola di sicurezza	vedi 13000
Valvola di riempimento	vedi 23120
Tappo di chiusura	Ottone
Tappi di scarico	Bronzo
Tappi d'ispezione	Bronzo

Technische Informationen

- Für Wasser bis 90 °C
- Bestehend aus:
 - Verteilventil
 - Kombiniertes Rückflussverhinderer-Absperrventil KRV
 - 2 Entleerventile 22065
 - Sicherheitsventil 13000 (auf 6 bar fest eingestellt)
 - Füllventil 23120

Montage

- Das Sicherheitsventil muss mit dem Auslauf senkrecht nach unten eingebaut werden. Zwischen Sicherheitsventil und dem zu schützenden Apparat darf kein Absperrorgan eingebaut werden
- Das Sicherheitsventil muss mit einem sichtbaren, freien Auslauf direkt oder über eine möglichst kurze Auslaufleitung nach unten entwässert werden (z. B. 13091)

Wartung

Beim Interbloc sind alle Sicherheits-Armaturen, ohne Demontage der ganzen Garnitur, für Revisionen gut zugänglich.

- **Allgemeine Inspektion und Unterhalt nach W3/E2**

Informations techniques

- Pour eau jusqu'à 90 °C
- Comprenant:
 - Robinet de distribution
 - Robinet d'arrêt avec clapet anti-retour KRV
 - 2 robinets de purge 22065
 - Soupape de sûreté 13000 (réglage fixe à 6 bar)
 - Robinet de remplissage 23120

Montage

- La soupape de sûreté doit être montée verticalement (écoulement vers le bas). Il ne faut pas installer d'organe d'arrêt entre la soupape de sûreté et l'appareil à protéger
- On doit pouvoir purger la soupape de sûreté directement dans un écoulement à l'air libre visible ou au moyen d'une conduite d'écoulement aussi courte que possible (p. ex. 13091)

Entretien

Avec Interbloc, toute la robinetterie de sûreté est facilement accessible. Le contrôle et le remplacement de pièces sont simplifiés et ne nécessitent pas le démontage de l'ensemble de la garniture.

- **Inspection générale et entretien d'après W3/C2**

Informazioni tecniche

- Per acqua fino a 90 °C
- Composto di:
 - Valvola di distribuzione
 - Combinazione valvola di ritegno / d'arresto KRV
 - 2 valvole di scarico 22065
 - Valvola di sicurezza 13000 (con regolazione fissa 6 bar)
 - Valvola di riempimento 23120

Montaggio

- La valvola di sicurezza deve essere installata in verticale con lo scarico rivolto verso il basso. Nessun organo d'arresto deve essere installato fra la valvola di sicurezza e l'apparecchio da proteggere
- La valvola di sicurezza deve essere dotata di uno scarico diretto, visibile libero oppure attraverso una condotta possibilmente corta, verso il basso (ad es. 13091)

Manutenzione

Nel Interbloc, tutte le valvole di sicurezza sono facilmente accessibili per il controllo, senza smontaggio dell'intero gruppo.

- **Manutenzione e ispezione generale secondo le direttive W3/C2**

ζ-Werte (Zeta) / Valeurs ζ (zéta) / Valori ζ (zeta)

A-B 1 × 25	A-B 1¼ × 25
1.4	1.4

Kvs-Werte (m³/h) / Valeurs Kvs (m³/h) / Valori Kvs (m³/h)

A-B 1 × 25	A-B 1¼ × 25
21.25	21.25

Leistungsdiagramm Interbloc Verteilventil-Sicherheitsgarnitur

Diagramme de performance Interbloc robinets de distribution et groupe de sûreté

Diagramma di prestazione Interbloc gruppo valvole di distribuzione e di sicurezza

