




86024 - Isolation, pour distributeur droit Optiflex

1 Montage et mise en service


1.1 Préparer l'isolation



1. Retirer le capuchon d'extrémité **(1)** de l'isolation.

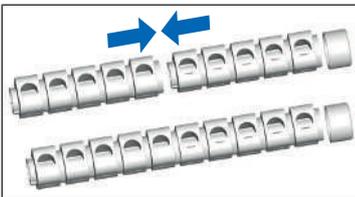


2. Pour prolonger l'isolation, rajouter plusieurs isolations par assemblage.

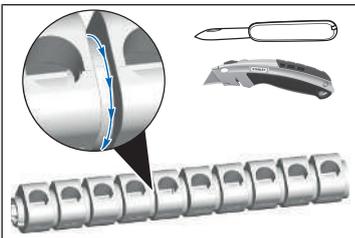


3. Pour raccourcir l'isolation, couper avec un couteau au niveau des encoches prévues à cet effet.


1.2 Monter l'isolation sur le distributeur

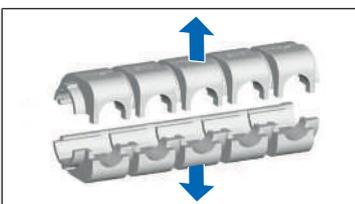


1. Séparer les deux moitiés d'isolation.

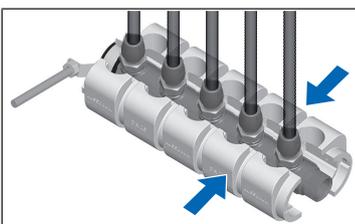

2. Rassembler les deux moitiés au-dessus du distributeur.

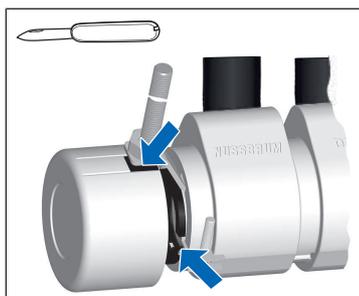

3. En cas de besoin, utiliser un couteau pour réaliser des traversées pour les tiges filetées de fixations de tuyaux ou de distributeurs.

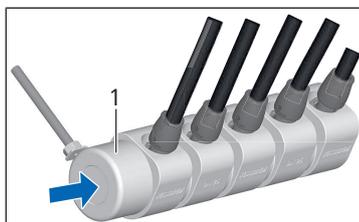

4. Remettre en place le capuchon d'extrémité **(1)**.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



86024