



12118 - Set de manomètre, pour réducteurs de pression et Redfil

1 Consignes de sécurité

1.1 Observer les directives

- Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Description du produit

2.1 Fonction

Le set de manomètre sert à afficher et contrôler les processus d'exploitation qui dépendent de la pression, ceci pour les réducteurs de pression et Redfil.

Le set de manomètre peut être monté sur les produits suivants:

- Réducteurs de pression avec ou sans raccord 11000–11013
- Réducteurs de pression à brides 11020, 11021
- Redfil rinçage à contre-courant avec commande automatique de rinçage à contre-courant, avec ou sans raccord 12100–12111

2.2 Etendue de la livraison


La livraison comprend les éléments suivants:




1	Manomètre 0 ... 10 bar
2	Joint torique (uniquement pour montage sur réducteurs de pression)
3	Agrafe de montage

3 Montage et mise en service

3.1 Démonter le manomètre du réducteur de pression

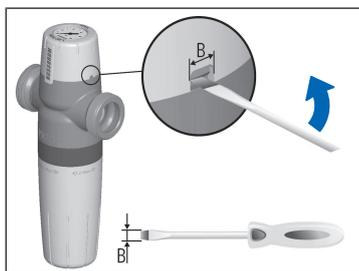

1. Relever la cape de protection à l'aide d'un tournevis. Comme la cape est en matière synthétique, faire attention de ne pas l'abîmer.

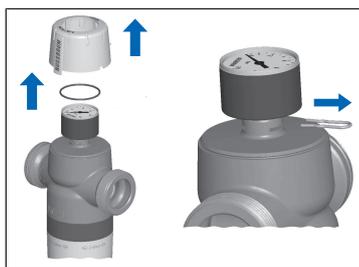


2. Enlever la cape de protection et le joint torique en tirant par le haut et extraire l'agrafe de montage par le côté.




3. Retirer le manomètre du réducteur de pression.


3.2 Monter le manomètre sur le réducteur de pression

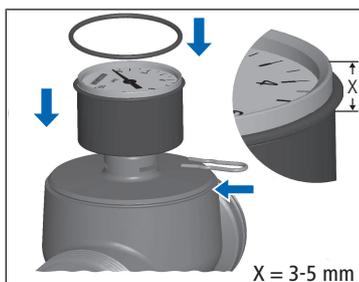


1. Mettre en place le manomètre, le fixer sur le côté avec l'agrafe de montage et apposer le joint torique. Veiller à ne pas placer le joint torique trop bas (3 à 5 mm sous le bord supérieur du manomètre), de manière à ce que la cape de protection ne bouge pas.

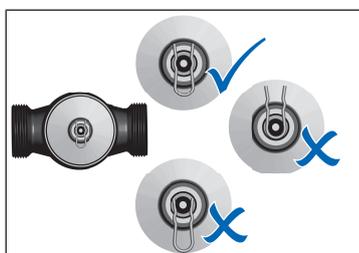

2. Vérifier l'assise correcte de l'agrafe de montage.

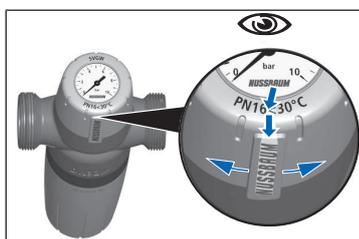


3. En faisant tourner le manomètre de gauche à droite et vice versa, faire en sorte que l'inscription NUSSBAUM de la cape de protection soit centrée sous l'inscription NUSSBAUM du manomètre.

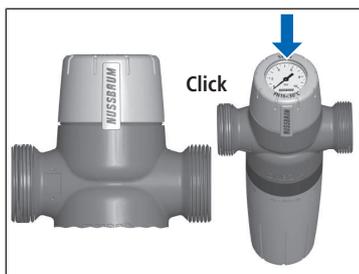


4. Pousser la cape de protection contre le réducteur jusqu'à l'audition d'un clic qui signale l'emboîtement.

3.3 Démonter le manomètre du Redfil

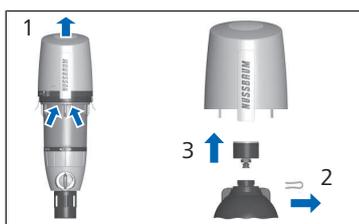


1. Enlever la protection en tirant par le haut.
2. Extraire l'agrafe de montage en tirant par le côté.
3. Enlever le manomètre en tirant par le haut.

3.4 Monter le manomètre sur le Redfil

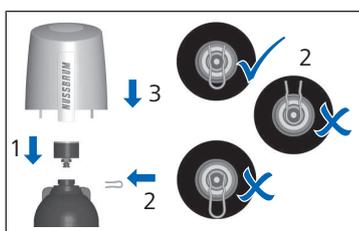

1. Mettre en place le manomètre. Veiller à le placer de manière à pouvoir lire facilement les valeurs mesurées. Une fois mis en place, le manomètre ne bouge plus.
2. Immobiliser le manomètre en introduisant l'agrafe de montage sur le côté. Vérifier l'assise correcte de l'agrafe de montage.
3. Apposer la protection.

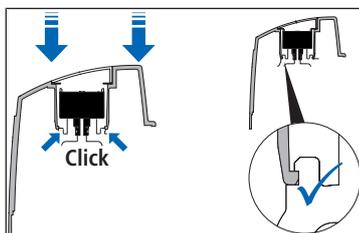

4. Pousser la protection contre le Redfil jusqu'à entendre un clic.

4 Remise

Rappeler à l'exploitant les points suivants:

- Il convient de lire attentivement la notice d'utilisation et de la conserver à proximité du produit.
- L'inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la directive W3 de la SSIGE.
- Les pièces en matière synthétique ne doivent pas être nettoyées avec des produits d'entretien contenant des solvants.
- Si le produit est remplacé, il convient de le retourner à Nussbaum pour une élimination en bonne et due forme.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web www.nussbaum.ch.



12118