

Scheda tecnica


NUSSBAUM RN

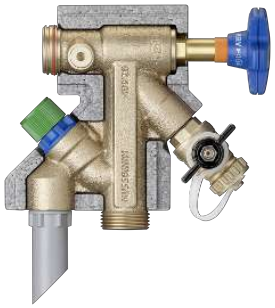

33082 - Gruppo di sicurezza, chiudibile

Costruzione e materiali

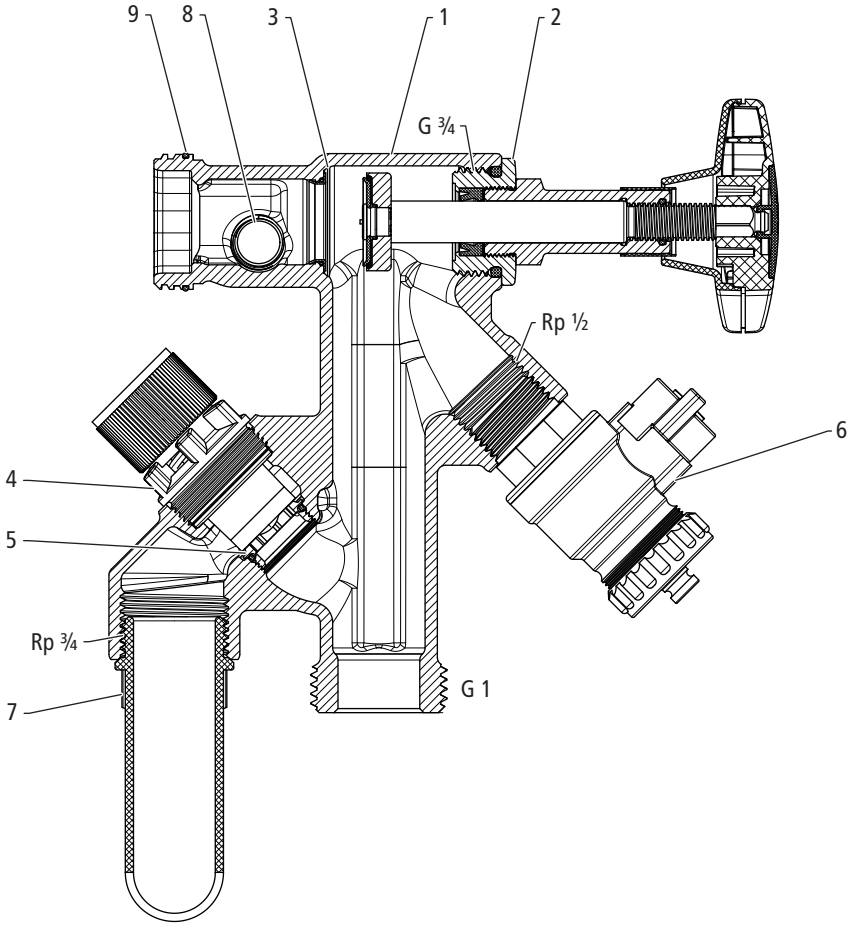

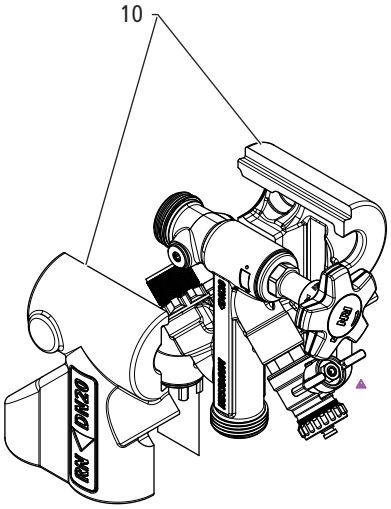

1	Corpo dei gruppi di sicurezza	Bronzo CC246E
2	Testa KRV	Bronzo CC246E
3	Sede della valvola	Acciaio inossidabile (1.4401)
4	Testa per valvola di sicurezza completa	Materiale sintetico
5	Sede filettata completa	Vari
6	Rubinetto a sfera per caldaie	Vari
7	Tubo di scarico	Materiale sintetico
8	Tappo di verifica	Bronzo CC246E
9	Raccordo di accoppiamento rapido	Bronzo CC246E
10	Guscio isolante	Materiale sintetico

261.0.091 / 01.10.2026 / V2

Dati tecnici

Medio		Acqua
Temperatura max. medio	[°C]	90
Pressione nominale		PN 10
Pressione di scarico regolata su valore fisso	[kPa] (bar)	600 (6)
Componenti		• Testa KRV 23165 • Testa per valvola di sicurezza completa 93001

Avvertenze per l'impiego

Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SVGW.
- La valvola di sicurezza va scaricata verso il basso direttamente attraverso uno scarico libero visibile oppure tramite una conduttura di scarico quanto più corta possibile. A tale scopo viene fornito in dotazione il tubo di scarico 13091.
- La conduttura di scarico deve essere adeguatamente dimensionata per assorbire la portata di scarico (SN 592000).
- In presenza di sporcizia, la sede della valvola e la guarnizione devono essere pulite. A tal fine bisogna svitare la testa utilizzando la chiave 93002. In questo modo non si modifica la pressione di attivazione.


Valori di perdita della pressione

		DN 20
Valore Kvs	[m^3/h]	10.1

261.0.091 / 01.10.2026 / V2

NUSSBAUM RN

Diagramma di prestazione

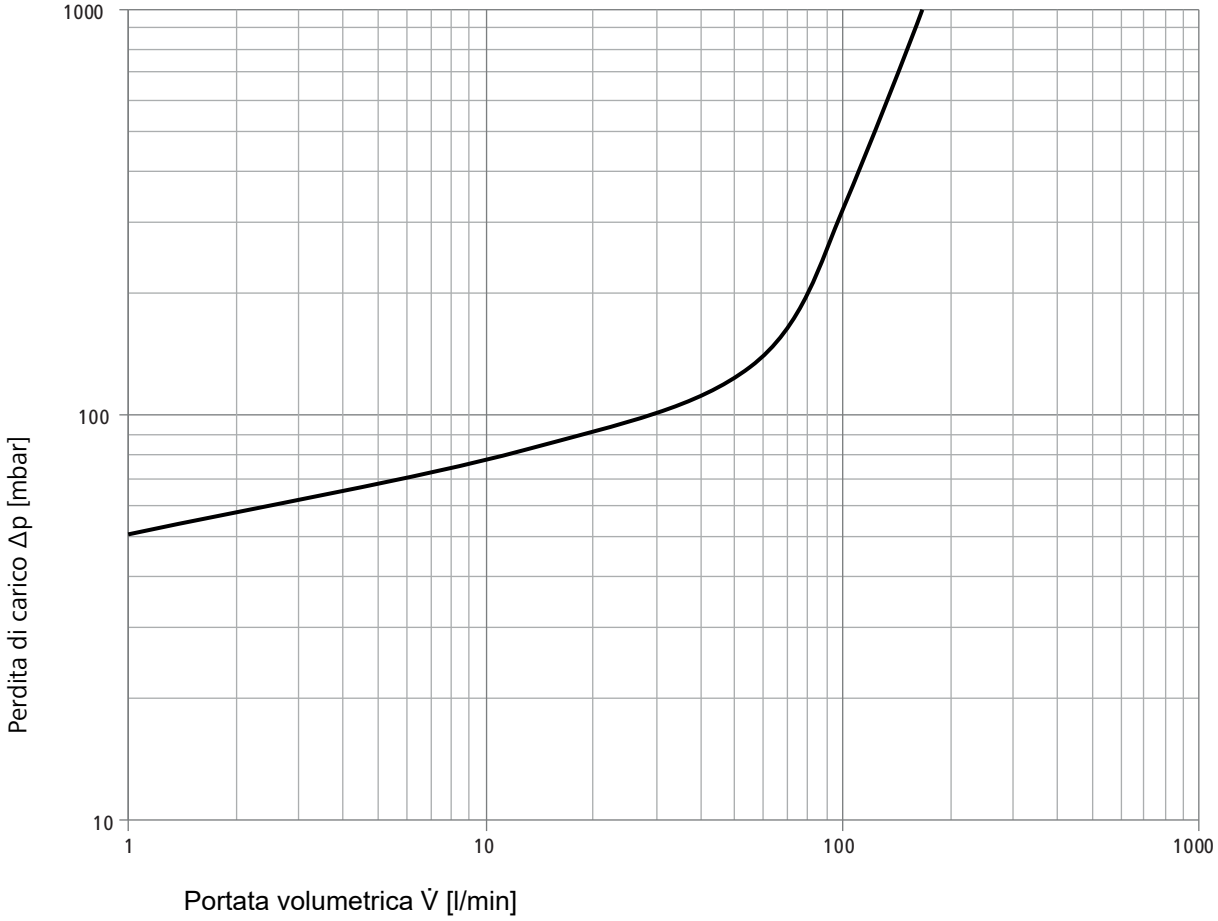

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.

33082

R. Nussbaum SA
Sede sociale
Martin-Disteli-Strasse 26
Casella postale CH-4601 Olten
062 286 81 11
info@nussbaum.ch
nussbaum.ch