



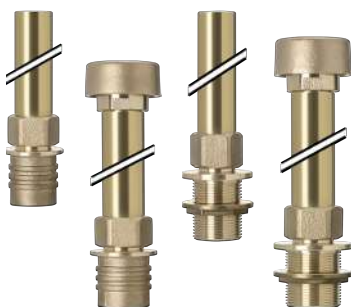

- 46080** - Piletta con troppo pieno a innesto
- 46081** - Piletta con troppo pieno a innesto, con colletto di troppo pieno
- 46085** - Piletta con troppo pieno a innesto, con filetto maschio
- 46086** - Piletta con troppo pieno a innesto, con filetto maschio e colletto di troppo pieno
- 46088** - Piletta con troppo pieno con filetto tondo
- 46089** - Piletta con troppo pieno con filetto tondo, con colletto di troppo pieno
- 46091** - Piletta con troppo pieno con filetto tondo, con filetto maschio
- 46092** - Piletta con troppo pieno con filetto tondo, con filetto maschio e colletto di troppo pieno

Costruzione e materiali

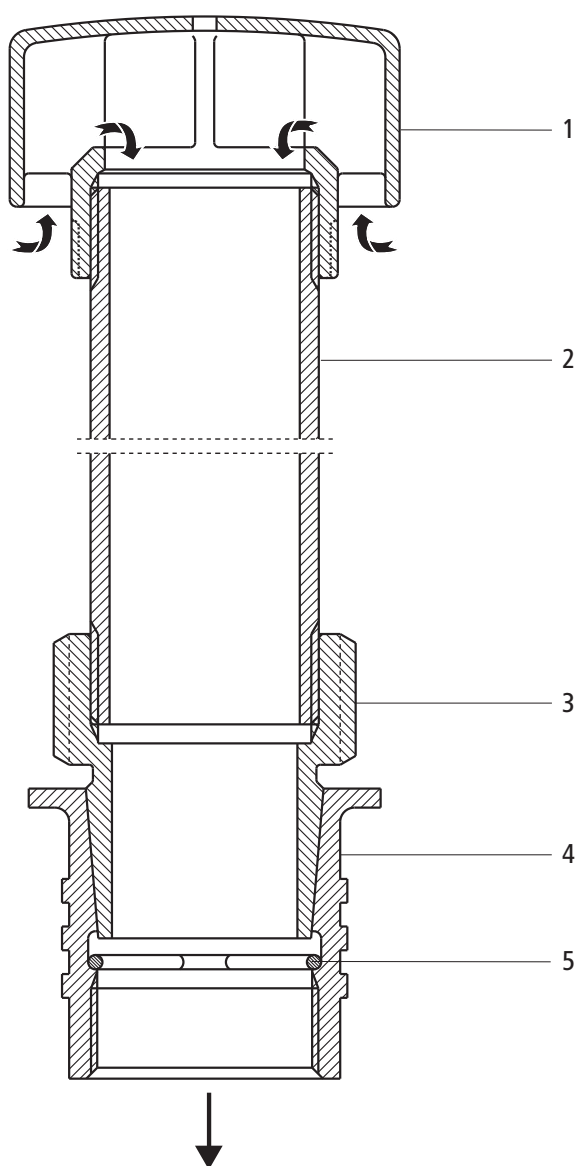

1	Colletto di troppopieno	Bronzo CC499K
2	Tubo	Ottone
3	Corpo piletta	Bronzo CC499K
4	Otturatore piletta	Bronzo CC499K
5	Anello di bloccaggio	Acciaio inossidabile

Dati tecnici

Portata di scarico

Dimen- sione	Portata volumetrica	Sopraelevazione	
		46080/46085	46081/46086
[pollici]	V [l/min]	H [mm]	H [mm]
1	9.0	4	6.5
	18.0	9	12
1¼	15.5	7	9
	31.0	12	17
1½	20.2	7	8
	40.5	14	14
2	33.0	8	12
	65.0	18	19
2½	55.0	14	13
	110.0	30	28
3	78.0	16	14
	160.0	34	31

Livello dell'acqua

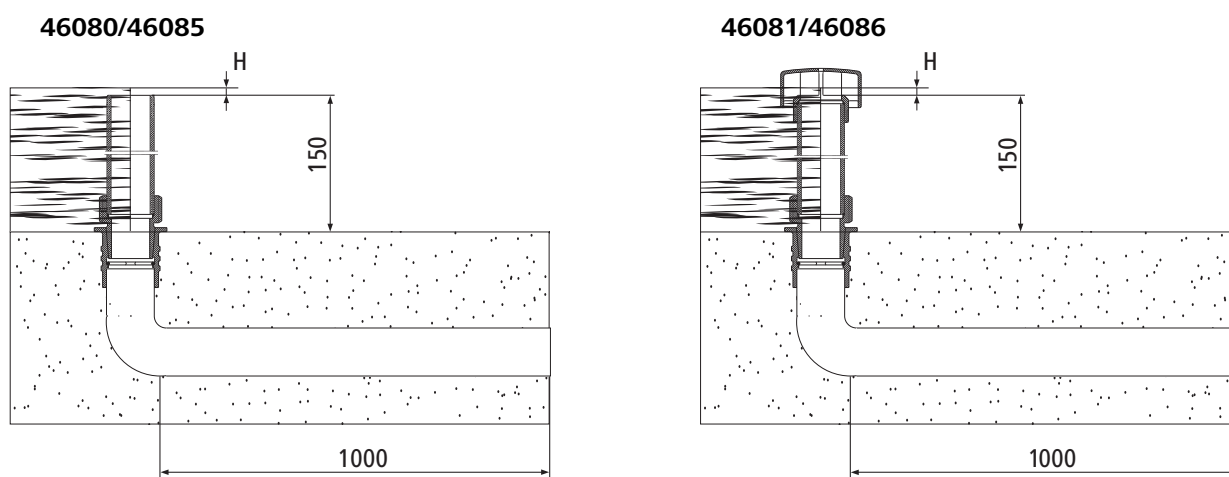


Fig. 1: Determinazione del livello dell'acqua (nelle immagini ad es. 150 mm)

H Sopraelevazione

Avvertenze per l'impiego

Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Nell'ordine del prodotto è necessario indicare il livello dell'acqua per poter determinare l'altezza idonea della colonna 46082 o 46083.

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web www.nussbaum.ch.



46080 46081 46085 46086 46088 46089 46091 46092