




- 67000** - Dima, per contatore a capsula Koax
- 67001** - Dima, per montaggio sotto muro
- 67100** - Dima, per contatore a capsula Koax

## Costruzione e materiali

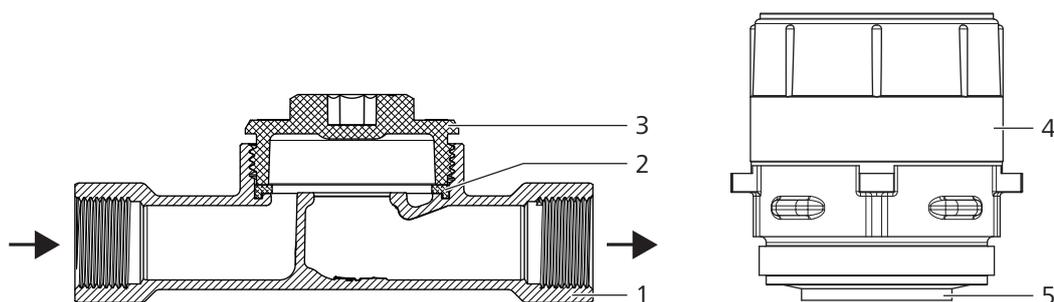

		67100, 67001	67000
<b>1</b>	Corpo	Bronzo CC246E	Bronzo CC499K
<b>2</b>	Guarnizione sagomata	EPDM	
<b>3</b>	Tappo di chiusura G 2	Materiale sintetico	
<b>4</b>	Contatore a capsula Koax	Ottone / materiale sintetico	
<b>5</b>	O-ring	EPDM	

## Dati tecnici

Medio		Acqua
Temperatura max. medio	[°C]	90
Pressione nominale		PN 10
Accessori		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiave di montaggio 59027</li> <li>• Contatore a capsula Koax 67015/67016*</li> <li>• Rosetta e cilindro 67017</li> <li>• Guaina di protezione 67018</li> <li>• Guscio isolante 67101</li> </ul>

\* I contatori a capsula 67015 e 67016 sono certificati SSIGA dal produttore GWF con il numero 0212-4585, si vedano anche le istruzioni di montaggio [299.0.851](#) relative ai set di montaggio.

## Avvertenze per l'impiego


Per l'impiego del prodotto devono essere rispettati i seguenti requisiti e le seguenti avvertenze:

- Valgono le disposizioni della direttiva W3 della SSIGA.
- Il contatore dell'acqua non può essere montato capovolto, in quanto il supporto non sarebbe sottoposto a un carico uniforme.
- Il tappo di chiusura incorporato in materiale sintetico può essere utilizzato per la prova di pressione ma **non è indicato per il funzionamento continuo**.
- Per il funzionamento continuo occorre sostituire il tappo di chiusura in materiale sintetico con il tappo di chiusura 67002 in bronzo.
- Per montare i contatori a capsula Koax si può utilizzare la guaina di protezione 67018 oppure la chiave di montaggio 59027.
- La guaina di protezione 67018 è indicata per l'installazione sotto muro da 37 fino a 77 mm (dal centro del tubo all'intonaco finito).
- Per le sezioni di misurazione della Nussbaum valgono le seguenti condizioni d'installazione:
  - Esame del tipo secondo MI-001
  - Sensibilità U0 / D0 (EN ISO 4064-1)
  - Interfaccia di collegamento tipo IST G 2" (EN ISO 4064-4)

## Valori di perdita della pressione

		con Koax	con tappo di chiusura
Valore Kvs	[m <sup>3</sup> /h]	4.5	8.7
Valore ζ	[Zeta]	12.5	3.4

Diagramma di prestazione

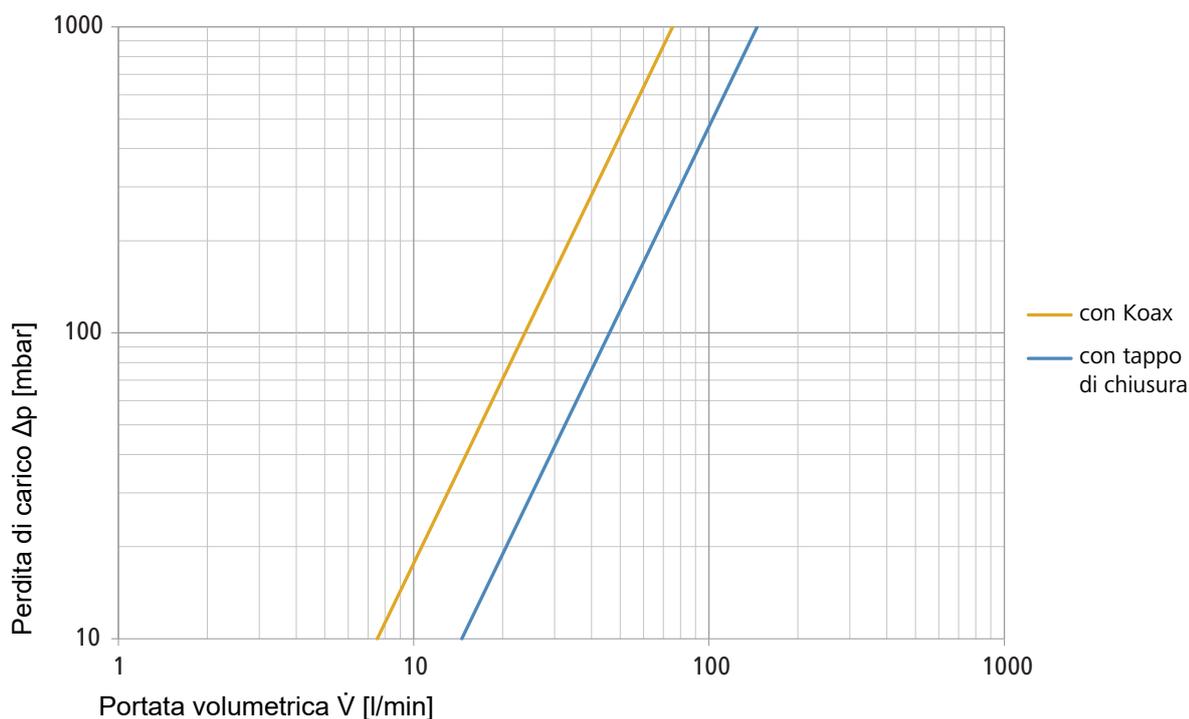

Ulteriori informazioni e la versione più recente del presente documento sono disponibili sul nostro sito web [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch).



67000    67001    67100